

**NOTE:**  
 Ved alle brandsektionsadskillelser udføres gennemføring iht. beskrivelse.  
 Viste brandsektionskøl er vejledende. Det er brandplaner der er gældende.

- SIGNATURER:**
- Ø160 PTS rør
  - Brandsektion
  - PTS-station
  - 11-03-01
  - Bygnr. - plan - løberr.
  - Diverter

Pipes i 45.01	
Type	Length
RR051 - Rørpost	871 m


Bends i 45.01	
Type	Count
RR051 - Elbow	190

Stationer og Divertere i 45.01	
Type	Count
DI001 - Triple Diverter	5
SD001 - Station 1A	6
SD003 - Station Lab 4	4
SD004 - Station Multilab 1r+2s	1
SD005 - Station PT01	1
SD007 - Station Multilab right	1

45.01-UG- 03-1-67-001 3

Rev.	Dato	Udarb.	Godk.	Kontrol	Ændringer
3	2014-02-24	SVGR/jnst			Føring rettet, mål tilføjet
2	2013-12-19	SVGR/jnst			Rørføring flyttet fri af væg, samt snit G tilføjet
1	2013-12-17	SVGR/jnst			Hovedprojekt

DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus

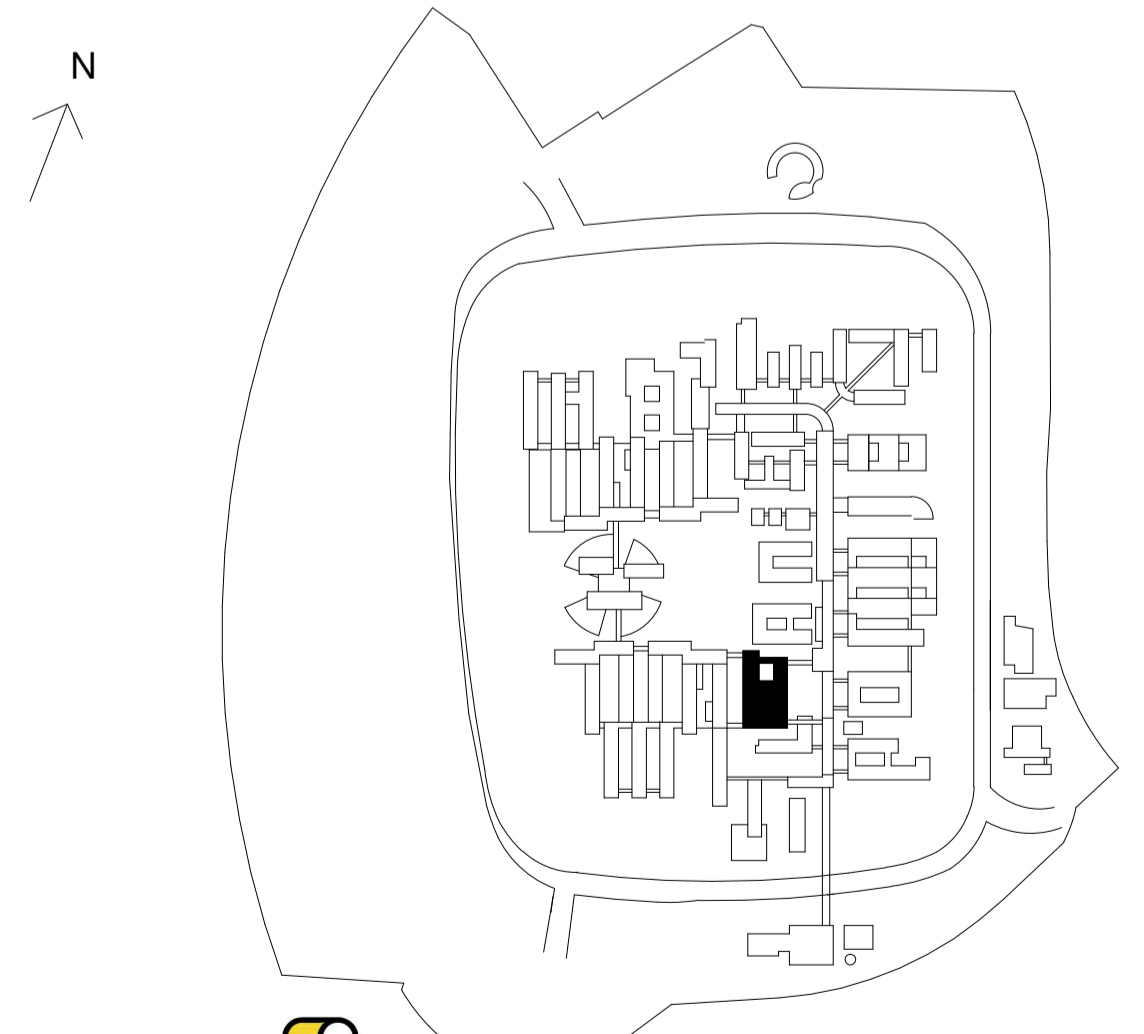

HOVEDPROJEKT

Rådgivergruppen DNU I/S, Hedeager 3, 8200 Aarhus N, tel. +45 7027 5858  
 C.F. Møller, Guld Arkitekter A/S, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, Rambøll Danmark A/S, Alectia A/S  
 SCHNITZER A/S, NOVISO A/S, LÖHFBERT & LÖHFBERT A/S



Vareforsyning - BYG Rørpost, Bygning 45.01  
 Plan 03

Mål: As indicated  
 Udarb.: SVGR/jnst

Sagsnr.: F2-12-02  
 Tegningsnr.: 45.01-UG- 03-1-67-001  
 Bygningstype - Fag - Niveau - Afdeling - Stb - Løberr.

Rev.: 3