

Returadresse
Land, By og Kultur – Land og Vand
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Brejning Grusgrav
Annebergvej 2
6971 Spjald

Sagsbehandler
Susanne Plesner
Direkte telefon
99741363
E-post
susanne.plesner@rksk.dk
Dato
15. september 2020
Sagsnummer
20-013854

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning på Brejningvej 44 og 46 i forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejlet

Beliggenhed	Matr. nr. 2f og 5au, Den sydvestlige Del, Brejning (figur 1)
Anlægsnr.	760-V-005478
Udledningssted og omfang	I forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejlet vil der ske en grundvandstilstrømning til området. Der vil ikke ske udledning men tilbageløb af vand fra de opgravede råstoffer til gravesøen.
Tidsfrist	Tilladelsen er gældende i samme tidsrum som Region Midt's tilladelse til indvinding af råstoffer på matr. nr. 2f, Den Sydvestlige Del, Brejning.

Denne tilladelse er givet i henhold til § 26 i lovbekendtgørelse nr. 1584 af 12. december 2015 om vandforsyning m.v. med senere ændringer.




Ringkøbing-Skjern
Kommune

www.rksk.dk

Ringkøbing-Skjern Kommune passer godt på borgernes data, vil du vide mere,
kan du besøge <https://www.rksk.dk/databeskyttelse>

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

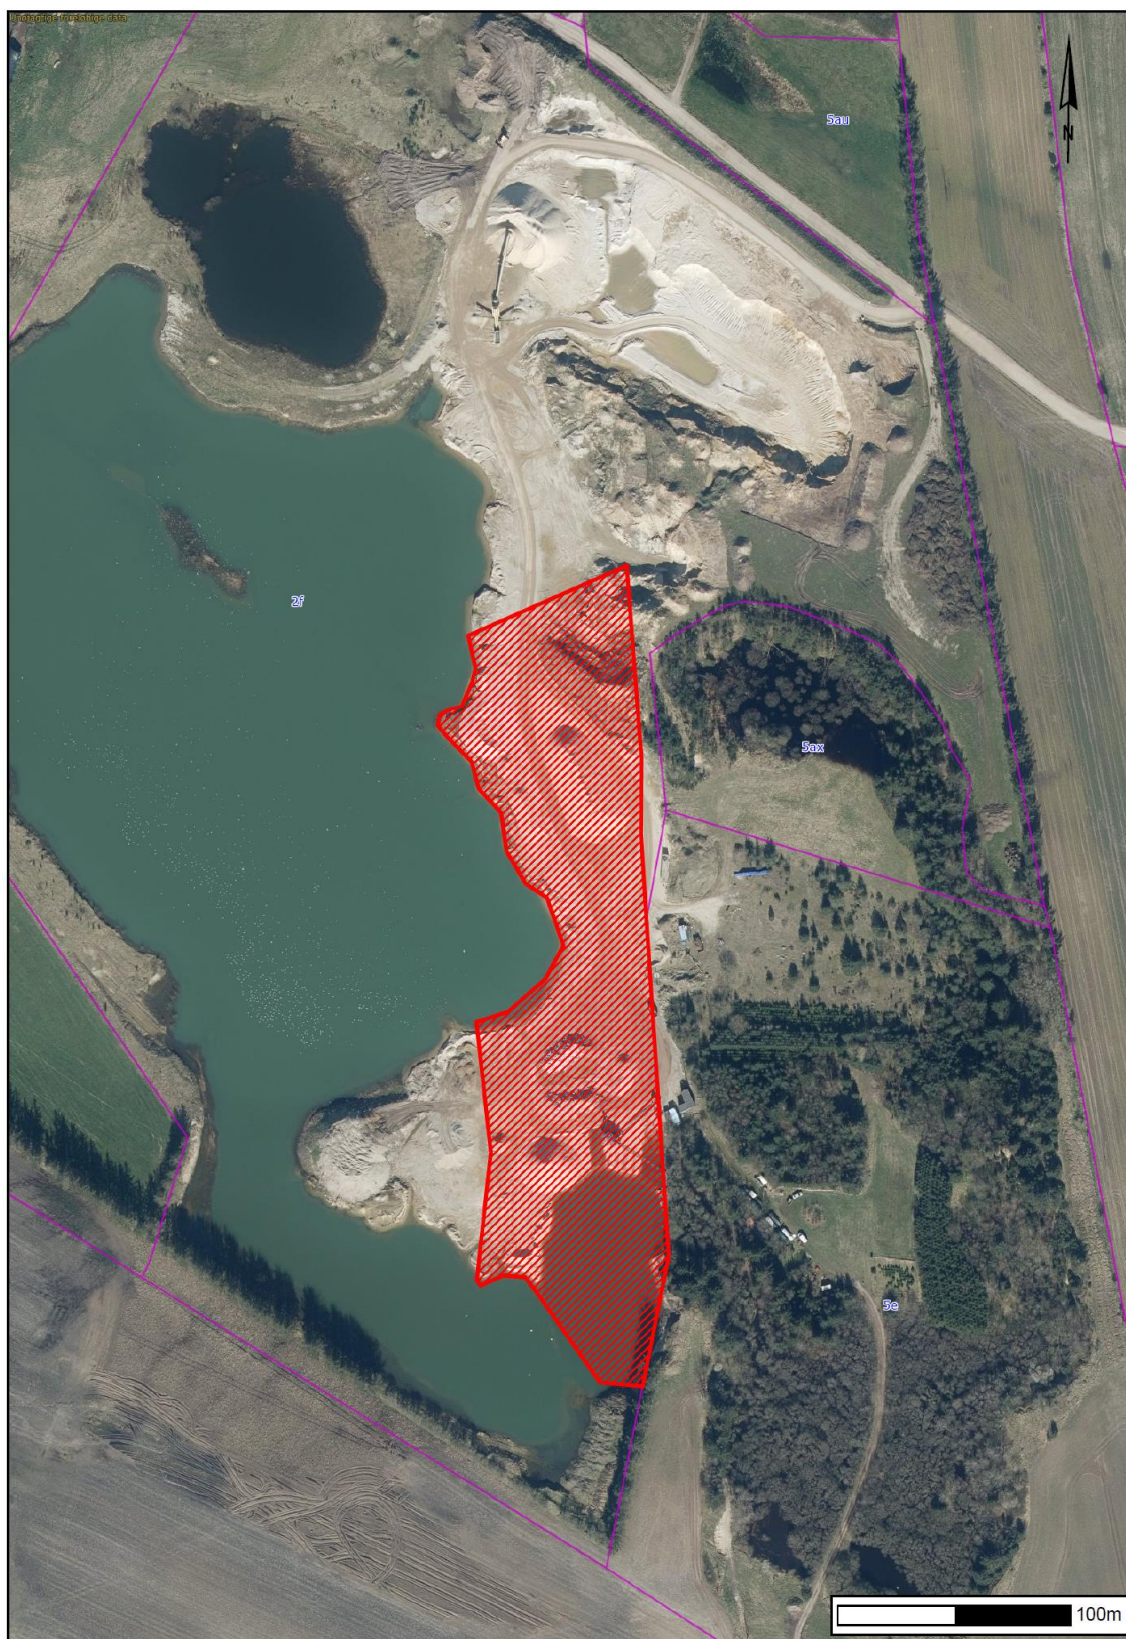

Figur 1. Omtrent omfang af grundvandssænkning markeret med rødt.

Ansøgning

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget ansøgning på vegne af Brejning Grusgrav ApS om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning som følge af råstofindvinding under grundvandspejlet på matr. nr. 2f, Den Sydvestlige Del, Brejning.

Kommunens afgørelse

Der må forventes at ske en mindre påvirkning af omkringliggende vandindvindingsanlæg som følge af grundvandssænkningen, hvorfor afhjælpende foranstaltninger kan blive påkrævet.

Beskyttet natur

Fra graveområdet til den nordligst beliggende § 3-beskyttede sø er der 25 meter mens der til den nærmeste af de to sydlige søer er ca. 40 meter (se figur 2). Der, hvor der skal graves under grundvandspejlet, må der ikke graves tættere på søerne end 50 meter. På denne måde sikres det, at der ikke vil ske en påvirkning af tilstanden i søerne. Overdrevet (rød skravering på figur 2) forventes ikke påvirket af grundvandssænkningen.



Figur 2. Naturlokaliteter nær gravområdet er vist med blå og røde skraveringer mens graveområdet er vist med en gul polygon.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

Vandløb

Kommunen vurderer, at den midlertidige grundvandssænkning ved indvinding af 20.000 m³ råstoffer under grundvandsspejlet så er lille at den ikke vil påvirke vandløbene (Kildsig-Røjkum Bæk samt Kildsig Grøft med tilløb) i nærheden.

Forurenede arealer

Der er i forbindelse med tilladelse til råstofindvinding i 2010 på matr. nr. 2f, Den sydvestlige Del, Brejning, lokaliseret forurenede grunde sydøst for nærværende råstofindvindingsområde. Den nærmeste ligger ca. 150 meter fra den sydligste del af nærværende råstofindvindingsområde. Kommunen vurderede i 2010, på baggrund af Region Midtjyllands udtalelser på dette tidspunkt, at grundvandssænkningen dengang ikke udgjorde en forøget risiko for grundvandet. Det samme gør sig gældende for tilladelse givet i 2016. Kommunen vurderer for nærværende tilladelse at grundvandssænkningen ikke udgør en risiko for spredning af forureningen, selvom udgravning er rykket tættere på. Det skyldes, at der ikke pumpes vand op aktivt, men grundvandet løber til udgravningen selv. Nuværende udgravning kommer ikke tættere på forureningerne end ca. 150 meter.

Kommunen finder på ovenstående grundlag, at den ansøgte grundvandssænkning ikke vil medføre væsentlige skader på omgivelserne og giver hermed tilladelse efter vandforsyningsloven til ansøgte projekt. Tilladelsens gyldighed følger samme tidsramme som råstofindvindingstilladelsen, den vedrører.

Tilladelsens vilkår

- 1) Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning eller bortledning af grundvand, der medfører grundvandssænkning.
- 2) Grundvandssænkningen må ikke overstige den sænkning, der naturligt forekommer ved årlig indvinding af 20.000 m³ råstoffer under grundvandsspejlet.
- 3) Hvis der i forbindelse med grundvandssænkningen konstateres vandsvigt i omkringliggende borer, brønde, dræn, vandløb eller beskyttede søer indenfor 300 meter fra grundvandssænkningens graveområde pålægges råstofindvinderen at foretage afhjælpende foranstaltninger indtil forholdene normaliseres.
- 4) Afhjælpende foranstaltninger, jf. punkt 3, indebærer som minimum ophør af indvindingsaktivitet i gravesøen og ophør indtil vandstanden i gravesøen ligger på et stabilt niveau. Herefter kan indvinding først genoptages, når der er etableret monitoring af grundvandsstanden og monitoringsprogrammet er godkendt af kommunen.
- 5) Sammenhængende lerlag, som ligger under det terrænnære grundvandsspejl, må ikke gennemgraves.
- 6) Der må ikke graves under grundvandsspejlet tættere end 50 meter på de § 3-beskyttede søer, jf. figur 2.

Denne tilladelse kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætningen, som ligger til grund for afgørelsen viser sig urigtige eller ændres væsentligt, jf. vandforsyningslovens § 26, stk.

Erstatningsregler

Den, i hvis interesse bortledning m.v. foretages, er erstatningspligtig for skade, som volder i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføring i vandløb eller vandstanden i søer m.v., jf. vandforsyningslovens § 28.

Klagevejledning

Tilladelsen til midlertidig grundvandssænkning kan du eller andre interessenter klage over til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af tilladelsen i klageperioden og imens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

Du vil få besked hvis andre klager over afgørelsen. Vær også opmærksom på, at du har mulighed for at få aktindsigt i de oplysninger, som ligger på sagen.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, skal klage via Nævnets digitale klageportal. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen af Region Midt's tilladelse til indvinding af råstoffer

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Det er en betingelse for behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til det klagenævn, der klages til. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr mens virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Nævnet sender en opkrævning på gebyret, når de har modtaget klagen. Nævnet påbegynder ikke behandling af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for betalingsfristen, afvises klagen. Vejledning om gebyrordningen findes på Nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen, hvis den påklagede afgørelse ændres eller ophæves eller klagen afvises af Nævnet som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller hvis klagen ikke er omfattet af Nævnets kompetence. Det er alene Nævnet, der kan beslutte at tilbagebetale et gebyr.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge § 81 i Vandforsyningsloven være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort.

Venlig hilsen



Susanne Plesner

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

Kopi sendt på til:

Danmarks Naturfredningsforenings

Danmarks Sportsfiskerforbund
Forbrugerrådet